



KRAV TIL DOPINGKONTROLLSTASJONEN

Det er et absolutt krav at utøver skal kunne avlegge en prøve på en skjermet måte jf. internasjonalt regelverk.

Dopingkontrollstasjonen skal kun benyttes som dopingkontrollstasjon fra kontrollteamet ankommer og så lenge kontrollen pågår. Kontrollteamet avgjør når kontrollen er avsluttet.

Sjekkliste kontrollstasjon for urinprøve:

- Urinprøve skal avlegges i skjermet område uten innsyn fra uvedkommende
- Utøver skal kunne sitte
- Det må være et fungerende bord for utøver og dopingkontrollør
- Sjøppel må kunne kastes i en beholder
- Utøver skal kunne vente under tilsyn
- Kun personell autorisert av Antidoping Norge skal ha adgang til kontrollstasjonen
- Kun ledelsen i Antidoping Norge kan gi media tillatelse til kontrollstasjonen
- Stasjonen skal kunne låses

Sjekkliste kontrollstasjon for blodprøvetaking (i tillegg til ovenstående):

- Utøver skal kunne ligge
- Området må være tilstrekkelig opplyst og ventilert
- Området må være rengjort
- Området må ha normal romtemperatur
- Blodprøver skal oppbevares kjølig

Det må være rimelig avstand mellom dopingkontrollstasjonen og målområdet (eventuelt bane eller arena hvor utøver avslutter sin aktivitet). Dersom dopingkontrollstasjonen ikke er i umiddelbar nærhet til målområde (eller der hvor utøver avslutter aktiviteten) skal sikker transport dedikert kun til dopingkontrollformål være tilgjengelig.

En dopingkontrollstasjon bør bestå av separate kontrollrom, toalett og venterom.

Ved prøvetaking av både blod og urin bør det være to kontrollrom for å få effektivisert kontrollen. Ved store kontroller bør det være flere kontrollrom og toaletter.

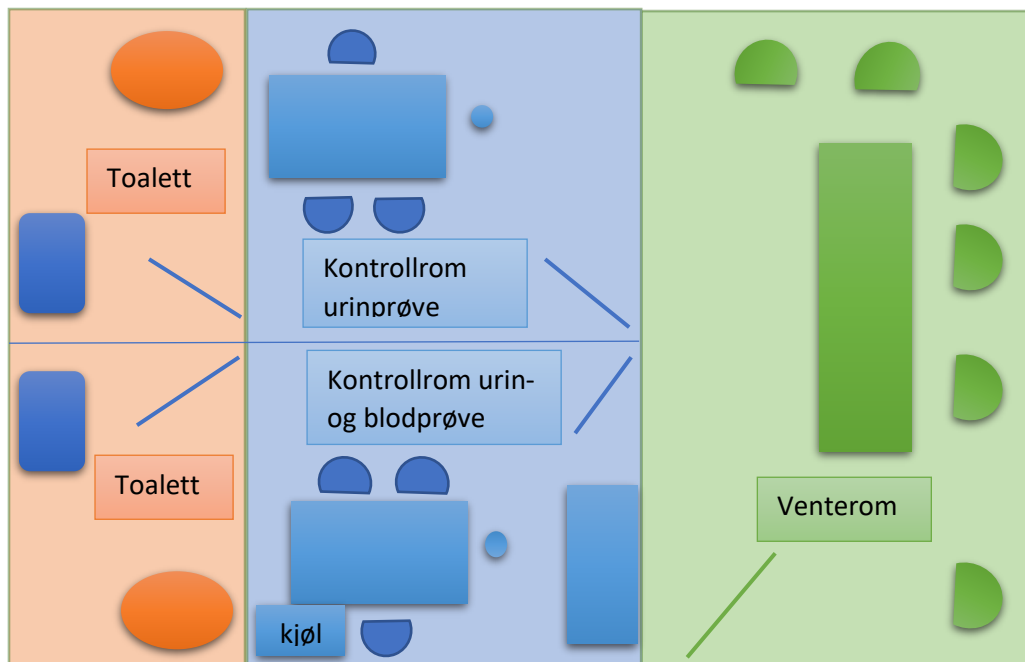


Fig 1: Eksempel ideell dopingkontrollstasjon

Sjekkliste kontrollrom

Kontrollrommet må være avskjermet og stengt for utenforstående.

Kontrollrommet bør være oppvarmet og med lett tilgang til toalett.

Kontrollrommet bør inneholde stoler, bord, søppelbeholder, tørkepapir, behandlingsbenk og kjøleskap ved blodprøvetaking.

Sjekkliste toalett

Toalettet må være avskjermet og helst ligge i direkte tilknytning til dopingkontrollrommet for urinprøver.

Toalettet bør være romslig nok for to personer og inneholde toalett, vask, speil, toalettpapir og såpe.

Sjekkliste venterom

Venterommet bør være avskjermet og ligge i umiddelbar nærhet av kontrollrommet.

Rommet bør være oppvarmet og lett tilgjengelig fra utøvernes garderober.

Venterommet bør inneholde tilstrekkelig antall stoler til utøvere og ledsagere, bord, drikke i forseglede beholdere, søppelkurv og tørkepapir. Om mulig er det også bra om TV og lesestoff er tilgjengelig for utøvere og ledsagere mens de venter.

Annet

Arrangør anbefales å ta kontakt med Antidoping Norge for avklaring av spesielle forhold i forbindelse med arrangementet.

Dopingkontroller gjennomføres uanmeldt. Arrangør må derfor ta høyde for at uanmeldte dopingkontroller kan finne sted under arrangementet.

Dopingkontrollteamet vil være behjelpelig med å avklare nødvendige behov ved ankomst.

Arrangør plikter å samarbeide med kontrollteamet og legge forholdene til rette for kontrollteamet slik at kontrollen kan gjennomføres under best mulige forhold.